
Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE

**Rapport annuel**

***SM DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - OUEST 35***

# Prix & Qualité
## service de l'eau potable
# DU SERVICE PUBLIC

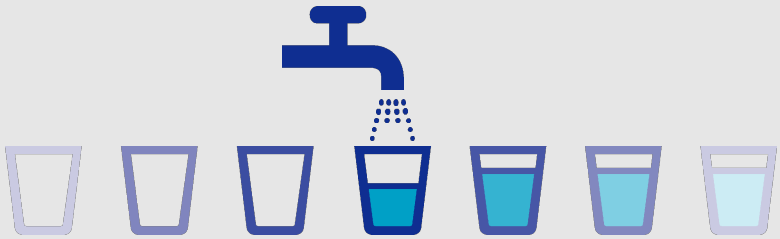

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2025
présenté conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales.

**EXERCICE 2025**

**SMG Eau35**
Service Gestion des Services Publics de l'eau potable

**Document établi**
**Le 4 septembre 2026**

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE

Prix & Qual
service de l'eau pota

SM DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - OUEST 35

Rapport annuel

EXERCICE
2025

# Sommaire


- **CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC ..... 3**
  - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE ..... 3
  - CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE ..... 3
  - PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE ..... 3
  - CONVENTIONS DE VENTE OU D'ACHAT D'EAU AUX ADHERENTS ..... 4
  - CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT ..... 4
  - RESSOURCES EN EAU ..... 4
  - VOLUES VENDUS ET EXPOTES ..... 6
  - BILAN DES VOLUMES ..... 6
  - LONGUEUR DU RESEAU ..... 6
- **TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC ..... 7**
  - FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR ..... 7
  - PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE ..... 7
  - EVOLUTION DU TARIF DE L'EAU ..... 7
  - RECETTES D'EXPLOITATION ..... 8
- **INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE ..... 9**
  - QUALITE DE L'EAU ..... 9
  - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ..... 10
  - CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU ..... 11
  - PERFORMANCE DU RESEAU ..... 13
  - RENOUVELLEMENT DES RESEAUX ..... 14
- **FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE ..... 15**
  - TRAVAUX PAYES AU COURS DE L'EXERCICE ..... 15
  - ETAT DE LA DETTE ..... 15
  - DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE ..... 15
  - AMORTISSEMENTS REALISES ..... 15

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE

Prix & Qual
service de l'eau pota

SM DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - OUEST 35

# Caractérisation technique du service public de l'eau potable

## ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le SM DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - OUEST 35 exerce la mission production de la compétence eau potable.

Au 1er janvier 2024, le SM DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - OUEST 35 regroupe SME des BRUYERES, SME du PAYS DE BAIN, SME de la FORET DE PAIMPONT et REDON AGGLOMERATION.

Au 1er janvier 2023, les stations de production de Mernel, du Bourhan (Saint-Senoux) et de la Boutratais (Grand-Fougeray) sont intégrées au patrimoine du SMP Ouest35.

## CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2014. La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2025.

Le principal avenant au contrat est le suivant :

| Avenant n° | Date | Objet |
|---|---|---|
| 1 | 24/06/2016 | Intégration du réservoir des Fraux 2000 sur la commune de Pipriac |
| 2 | 01/01/2023 | Intégration des stations de production de Mernel, du Bourhan (Saint-Senoux) et de la Boutratais (Grand-Fougeray). |

## PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| **Gestion du service** | fonctionnement, surveillance et entretien des installations |
| **Entretien** | de l'ensemble des ouvrages, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil, Espaces verts, Installations de téléalarme, télégestion, Toiture, couverture, zinguerie |
| **Renouvellement** | clôtures et portails, des compteurs, des équipements électromécaniques, Eclairage extérieur des ouvrages et sites, Equipements hydrauliques de traitement et pompage, Installations électriques et informatiques, Matériels de téléalarme, Serrurerie, menuiserie, huisserie, vitrerie, mobiliers, Vannes et accessoires hydrauliques |
| **Prestations particulières** | Recherche et élimination de fuites |

La collectivité prend en charge :

| | |
|---|---|
| **Renouvellement** | de l'ensemble des ouvrages, des canalisations, des captages, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil, Etanchéité des ouvrages de pompage et de stockage d'eau, Plantations, Toiture, couverture, zinguerie |
| **Prestations particulières** | Mise en conformité : électricité, informatique, téléalarme, traitement des boues |

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



## CONVENTIONS DE VENTE OU D'ACHAT D'EAU AUX ADHERENTS

| Type d'échange | Adhérent | Caractéristiques | Date d'effet | Durée [an] |
|---|---|---|---|---|
| Vente | REDON AGGLOMERATION | 1 point de livraison : Vmin = 5 500m3/an – Vsan = 15 m3/j | 2019 | 10 |
| | | 4 points de livraison : Vmin = 508 000m3/an - Vsan =1220 m3/j | 2019 | 10 |
| Vente | SME DE LA FORET DE PAIMPONT | 1 point de livraison : Vmin = 6 000m3/an - Vsan = 10 m3/j | 2019 | 10 |
| Vente | SME des BRUYERES | 5 points de livraison : Vmin = 275 500m3/an - Vsan = 680 m3/j | 2019 | 10 |
| | | 6 points de livraison : Vmin = 1 281 800m3/an - Vsan = 3345 m3/j | 2019 | 10 |
| Vente | SME DU PAYS DE BAIN | 1 point de livraison : Vmin = 365 000m3/an - Vsan = 1000 m3/j | 2019 | 10 |

## CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT

| Convention | Cocontractant | Caractéristiques | Date d'effet | Durée [an] |
|---|---|---|---|---|
| d'Export | CEBR | 1 point de livraison (Lillion) : Vmin = 255 500m3/an - Vsan = 700 m3/j | 2019 | 10 |
| d'Import/Export | EAU DU MORBIHAN | Débit sanit. = 3 m3/jour Pmin = 3,4 Reconduction tacite sur 5 ans (par période d'1 an) | 2012 | 10 |
| d'Import | EAUX & VILAINE | Débit sanitaire 3000m3/j Débit souscrit 400 m3/h pour 2 points de livraison | 2024 | 20 |
| d'Import | CEBR | 1 point de livraison (Sud de Rennes): Vsan 35 m3/j | 2019 | 11 |

## RESSOURCES EN EAU

- *Points de prélèvement*

| Ouvrage | Débit nominal [m³/h] | Prélèvement 2024 [m³] | Prélèvement 2025 [m³] | Variation | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Puits de l 'Illette LANGON | 190 | 830 727 | 756 349 | - 8,95 % | Respect de l'autorisation de prélèvement du 13/04/2001 |
| Puits de La Briquerie LANGON | 180 | 920 077 | 837 014 | - 9,03 % | |
| Forage de l'Etier LANGON | 65 | 47 421 | 29 205 | - 38,41 % | |
| Forage du Meneu PIPRIAC | 40 | 252 524 | 179 524 | - 28,91 % | Respect de l'autorisation de prélèvement du 28/10/1986 |
| Puits N°1, 2, 3 de Bourhan SAINT-SENOUX | 20 | 92 260 | 81 933 | - 11,19 % | Respect de l'autorisation de prélèvement de l'AP du 16/09/2004 (90 000m3/an) |
| Forage de Mernel MERNEL | 30 | 123 300 | 105 144 | - 14,73 % | Respect de l'autorisation de prélèvement du 20/04/1988 (146 000m3/an) |
| Forage de La Boutratais GRAND-FOUGERAY | | 271 299 | 271 658 | + 0,13 % | Respect de l'arrêté d'autorisation du 26/12/2000 (300 000m3/an) |
| **Total des prélèvements [m³]** | | **2 537 608** | **2 260 827** | **- 10,91 %** | |

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



- *Volumes produits*

| Ouvrage | Capacité de production [m³/j] | Production 2024 [m³] | Production 2025 [m³] | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Usine de traitement de Port de Roche LANGON | 7 600 | 1 793 672 | 1 611 078 | - 10,18 % |
| Usine de traitement du Meneu PIPRIAC | 800 | 205 015 | 168 634 | - 17,75 % |
| Usine de traitement de La Boutratais GRAND-FOUGERAY | 960 | 256 535 | 258 960 | + 0,95 % |
| Usine de traitement de Bourhan SAINT-SENOUX | | 91 822 | 81 645 | - 11,08 % |
| Usine de traitement de Mernel MERNEL | 500 | 120 299 | 107 704 | - 10,47 % |
| **Total produit [m³]** | | **2 467 343** | **2 228 021** | **- 9,70 %** |

Le rendement de l'usine de Port de Roche est en 2025 de 99,3%, du même ordre qu'en 2024.
Le rendement de l'usine du Meneu est en 2025 de 93,9%, en hausse par rapport à 2024 (81%).
Le rendement de l'usine de la Boutratais est en 2025 de 95,3%, du même ordre qu'en 2024 (94%)
Le rendement de l'usine de Bourhan est en 2025 de 99,6%, du même ordre qu'en 2024 (99%).
Le rendement de l'usine de Mernel est supérieur à 100 %, lié à des imprécisions de comptage.


- *Importations d'eau*

| Import depuis | Importé en 2024 [m³] | Importé en 2025 [m³] | Variation | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CEBR | 38 081 | 26 926 | -29,29 % | 1,08% |
| EAUX & VILAINE | 1 872 207 | 2 442 930 | +30,48 % | 98,42% |
| EAU DU MORBIHAN | 12 188 | 12 284 | +0,79 % | 0,49% |
| **Total import [m³]** | **1 922 476** | **2 482 140** | **29,11 %** | **100,00%** |

- *Total des volumes d'eau potable*

| Total des ressources [m³] | 2024 | 2025 | Variation | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources propres | 2 467 343 | 2 228 021 | - 9,70 % | 47,30% |
| Importations | 1 922 476 | 2 482 140 | 29,11 % | 52,70% |
| **Total général** | **4 389 819** | **4 710 161** | **7,30 %** | **100,00%** |

- *Evolution des volumes d'eau potable produits et importés*

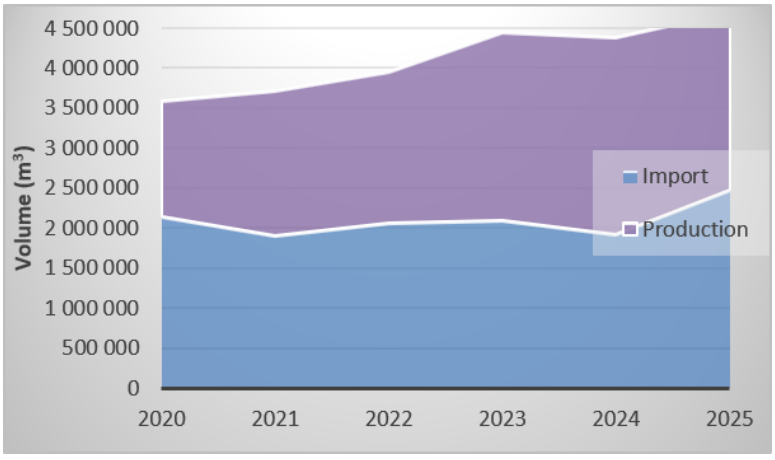

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



## VOLUMES VENDUS ET EXPORTÉS


- *Volumes vendus aux collectivités adhérentes*

| Vente à | Vendu en 2024 [m³] | Vendu en 2025 [m³] | Variation | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| REDON AGGLOMERATION | 897 588 | 996 692 | +11,04% | 23,05% |
| SME des BRUYERES | 2 326 953 | 2 413 476 | +3,72% | 55,82% |
| SME DU PAYS DE BAIN | 789 966 | 836 016 | +5,83% | 19,33% |
| SME DE LA FORET DE PAIMPONT | 56 471 | 77 689 | +37,57% | 1,80% |
| **Volume total vendu aux adhérents** | **4 070 978** | **4 323 873** | **+6,21%** | **100,00%** |

- *Détail des exportations d'eau*

| Export vers | Exporté en 2024 [m³] | Exporté en 2025 [m³] | Variation | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CEBR | 317 437 | 261 875 | -17,50% | 94,50% |
| EAU DU MORBIHAN | 14 812 | 15 247 | +2,94% | 5,50% |
| SMG Eau35 (AVA) | | | | |
| **Volume total exporté** | **- 332 249** | **- 277 122** | **-16,59%** | **100,00%** |

- *Evolution des volumes vendus aux adhérents et exportés*

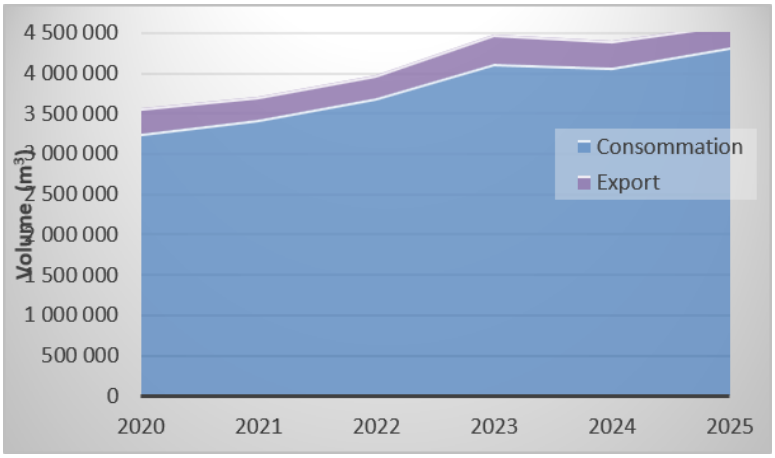


## BILAN DES VOLUMES

| Volumes [m³] | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Volume produit | 2 467 343 | 2 228 021 | -9,70 % |
| Volume importé | 1 922 476 | 2 482 140 | +29,11 % |
| **Besoin en eau** | **4 389 819** | **4 710 161** | **+7,30 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volume exporté | 332 249 | 277 122 | -16,59% |
| Volume vendu aux adhérents | 4 070 978 | 4 323 873 | +6,21% |
| **Volume total vendu** | **4 403 227** | **4 600 995** | **+4,49 %** |

## LONGUEUR DU RESEAU

| | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Linéaire du réseau hors branchements en km | 104,1 | 105,09 | 0,94 % |

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



# Tarification et recettes du service public de l'eau potable

## FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

| Date de la délibération | Objet |
|---|---|
| 19/11/2024 | Fixation de la surtaxe syndicale 2025 |
| 09/12/2025 | Fixation de la surtaxe syndicale 2026 |

Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.

**Au 1er janvier 2026, la formule d'indexation appliquée conduit à une variation de + 31,5 % par rapport aux tarifs de base du 1er janvier 2014.**

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujetti à la TVA.

## PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE

Le prix du service comprend une partie proportionnelle au volume d'eau potable acheté.

Les volumes sont relevés annuellement.

## EVOLUTION DU TARIF DE L'EAU

| | 1er jan 2025 | 1er jan 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| **Part de l'exploitant** Part proportionnelle [€ HT/m³] | 0,5053 | 0,4903 | **-2,97%** |
| **Part de la collectivité** Part proportionnelle [€ HT/m³] | 0,07 | 0,07 | **0,00%** |
| **Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m³]** | 0* | 0* | - |
| **Total (€ HT)** | **0,5753** | 0,5603 | **-2,61%** |
| TVA | 5,5% | 5,5% | - |
| **Total (€ TTC)** | **0,6069** | 0,5911 | **-2,60%** |

*la redevance prélèvement est comprise dans la part de l'exploitant

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



## RECETTES D'EXPLOITATION

- *Recettes de la collectivité*


| | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Recettes de vente d'eau | | | |
| Recettes vente d'eau | 282 136,10 € | 333 934,89 € | +18,36 % |
| **Total recettes de vente d'eau** | **282 136,10 €** | **333 934,89 €** | **+18,36 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autres recettes | | | |
| Produits financiers | 18 009,62 € | 14 117,55 € | |
| Participation des SME de base | 47 335,77 € | 64 060,38 € | |
| Régularisation Py (part " importation-production") | 134 447,86 € | -25 587,28 € | |
| Ristourne selon rendement réseau | 34 657,95 € | 27 432,25 € | |
| Total des recettes | 516 587,30 € | 413 957,79 € | |

- *Recettes de l'exploitant*

| | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Recettes de vente d'eau | | | |
| Recettes vente d'eau domestiques | 2 206 584,60 € | 2136205,05 € | -3,19 % |
| **Total recettes de vente d'eau** | **2 206 584,60 €** | **2 136 205,05 €** | **-3,19 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autres recettes | | | |
| Régularisation Py (part " importation-production") | -134 447,86 € | 25 587,28 € | |
| Ristourne selon rendement réseau | -34 657,95 € | - 27 432,25 € | |
| Total des recettes | 2 037 478,79 € | 2 134 360,08 € | |

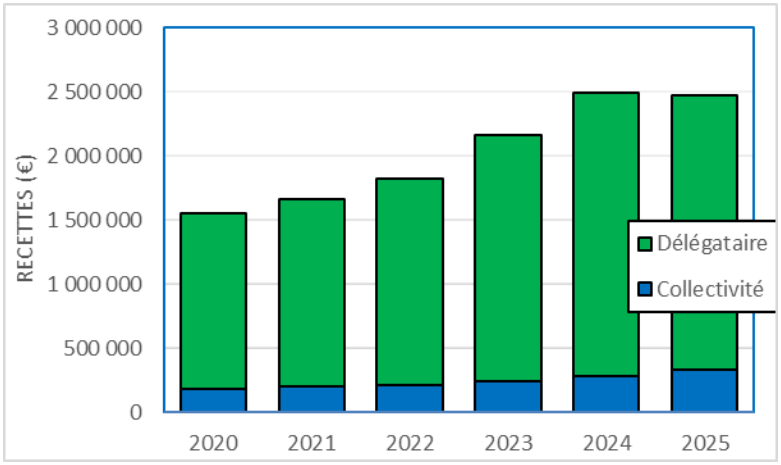

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



# Indicateurs de performance du service de l'eau potable



## QUALITE DE L'EAU

Les données relatives à la qualité de l'eau définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par ARS 35. Parallèlement l'exploitant vérifie la qualité de l'eau, par des analyses menées dans le cadre de l'autocontrôle.

**Résultats du contrôle réglementaire (Source : ARS 35) :**

| | Nombre de prélèvements réalisés | % de conformité |
|---|---|---|
| Conformité bactériologique | 25 | 100 % |
| Conformité physico-chimique | 22 | 100 % |

**Commentaires sur la qualité des eaux traitées (source ARS 35)**

L'eau distribuée au cours de l'année a été de bonne qualité microbiologique. Elle est restée conforme aux limites réglementaires fixées pour les éléments indésirables et les pesticides recherchés.

| | Teneur moyenne en nitrate (mg/l) [min – max] | Pesticides | Teneur moyenne en COT (carbone organique total) en mg/l [min – max] |
|---|---|---|---|
| référence / **Limite** de qualité | **50 mg/l** | **0,1µg/l par molécule** | COT : 2 mg/l |
| Station du Meneu (Réservoir des Fraux) | 20,8 [9,5 – 30,2] | Traces | Max : 1,5 |
| Station de Port de Roche | 14,5 [13,3 – 15,2] | Traces | Max : 0,7 |
| Reprise du Champ-Jamet | 16,5 [3,6 – 31,5] | Traces | Max : 1,2 |
| Station de la Boutratais | 30,2 [22,5 – 40,2] | Traces | Max : 0,3 |
| Station du Bourhan | 34,9 [32,6 – 37,2] | Traces | Max : 0,7 |
| Station de Mernel | 19,5 [15,5 – 23,4] | Traces | Max : 1,3 |

Les trihalométhanes (THM) correspondant aux sous-produits de désinfection de l'eau, en lien direct avec le COT, sont soumis à une limite réglementaire de qualité de 100µg/l. Les résultats sont compris entre :

- 0 et 6 µg/l pour la station de Port de Roche
- 39,3 et 58,4 µg/l pour la reprise du Champ-Jamet
- Le maximum est de :
- 48,8 µg/l pour la station du Meneu
- 4,4 µg/l pour la station de la Boutratais
- 58,3 µg/l pour la station de Mernel
- 24,6 µg/l pour la station du Bourhan.

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



## PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

**Grille des indices d'avancement de la protection de la ressource en eau**

| | |
|---|---|
| 0% | aucune action |
| 20% | études environnementale et hydrogéologique en cours |
| 40% | avis de l'hydrogéologue rendu |
| 50% | dossier déposé en préfecture |
| 60% | arrêté préfectoral |
| 80% | arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés |
| 100% | la collectivité doit mettre en œuvre une surveillance effective et pérenne du respect des prescriptions de l'arrêté. Il est demandé qu'un bilan annuel de cette surveillance soit transmis à l'ARS |

**Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (Source : ARS)**

| Proposition ARS | | Commentaire | Proposition collectivité |
|---|---|---|---|
| **Forage de l'Etier et puits de l'Illette et la Briquerie** | | | |
| ➔ | 80 % | Arrêté préfectoral du 13 avril 2001 complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) une surveillance annuelle est mise en œuvre avec l'aide du SMG35. Un taux de 100% peut être admis | 100 % |
| **Forage du Meneu** | | | |
| ➔ | 80 % | Arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 est complètement mis en œuvre. Une surveillance annuelle est mise en œuvre avec l'aide du SMG35. Un indice de 80% est admis | 80 % |
| **Forage de La Boutratais** | | | |
| ➔ | 80 % | Arrêté préfectoral du 26 décembre 2000 est complètement mis en œuvre. Une surveillance annuelle est mise en œuvre avec l'aide du SMG35. Un indice de 100% peut être admis | 80% |
| **Puits N°1,2 et 3 de Bourhan** | | | |
| ➔ | 80 % | Arrêté préfectoral du 16 septembre 2004 est complétement mis en œuvre. Une surveillance annuelle est mise en œuvre avec l'aide du SMG35. Un taux de 100% peut être admis. | 100% |
| **Forage de Mernel** | | | |
| ➔ | 80 % | Arrêté préfectoral du 20 avril 1988 est complétement mis en œuvre. Une surveillance annuelle est mise en œuvre avec l'aide du SMG35. Pour cet import, un indice de 80% est admis. | 80 % |
| **Import d'eau traitée depuis EAUX & VILAINE** | | | |
| ➔ | 80 % | Import venant de la station de Férel qui traite l'eau prélevée dans la retenue d'Arzal. Un indice de 80% est admis. | 80 % |
| **Import d'eau traitée depuis CEBR (ex-SIE DE LA REGION SUD DE RENNES)** | | | |
| ➔ | 80 % | Import venant de la station du Champ-Fleury à Chartres de Bretagne traitant l'eau de 3 ouvrages. Un indice de 80% est admis. | 80 % |
| **Import d'eau traitée depuis EAU DU MORBIHAN** | | | |
| ➔ | 80 % | Import venant de la station de Férel qui traite l'eau prélevée dans la retenue d'Arzal. Un indice de 80% est admis. | 80 % |

**valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource**,
calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable

| Proposition ARS | Proposition Collectivité |
|---|---|
| **80 %** | **87 %** |

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



## CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU

**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau**

L'obtention de 40 points, globalement, au niveau des parties A et B ci-dessous, est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 100.

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE




| | | nombre de points | points obtenus |
|---|---|---|---|
| PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) | | | |
| VP.236 | Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures | oui : 10 points non : 0 point | 10 |
| VP.237 | Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points non : 0 point | 5 |
| PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)<br>(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) | | | |
| VP.238 | Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | oui : 10 points non : 0 point | 10 |
| VP.239 | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | 1 à 5 points sous conditions (1) | 5 |
| VP.240 | Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) | 0 à 15 points sous conditions (2) | 15 |
| VP.241 | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | | |
| PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)<br>(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires) | | | |
| VP.242 | Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux | oui : 10 points non : 0 point | 10 |
| VP.243 | Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points non : 0 point | 10 |
| VP.246 | Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées | oui : 10 points non : 0 point | 10 |
| VP.247 | Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) | oui : 10 points non : 0 point | 10 |
| VP.248 | Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points non : 0 point | 0 |
| VP.249 | Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux | oui : 5 points non : 0 point | 5 |
| | **TOTAL** | **100** | **90** |

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



## PERFORMANCE DU RESEAU

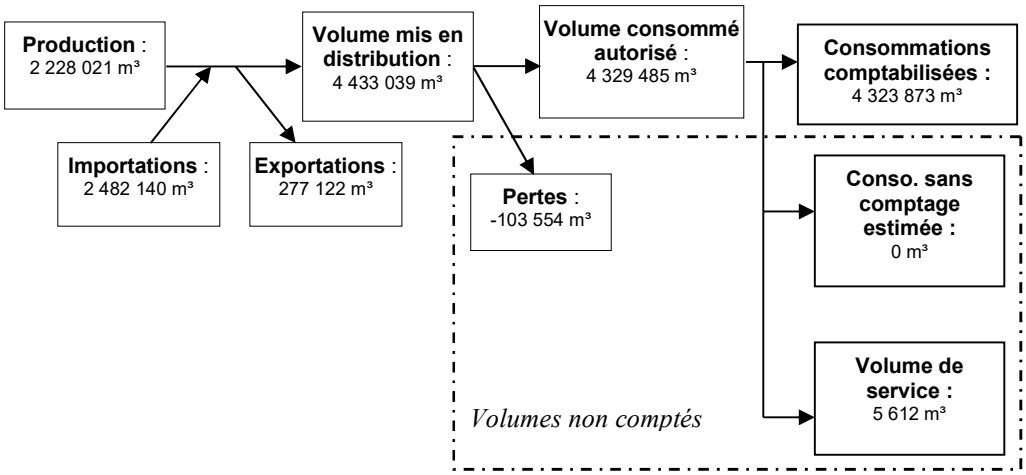


Il n'est pas pris en compte de consommations sans comptage.
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir) sont évalués à 5 612m³
L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau** =
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement du réseau [%] | 99,6% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 97,8% |

- **indice des volumes non comptés** =
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / longueur du réseau hors branchements

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j] | 0,59 | -0,27 | -0,69 | -0,35 | 2,85 |

- **indice linéaire de pertes en réseau** =
pertes / longueur du réseau hors branchements

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j] | 0,40 | -0,39 | -0,82 | -0,50 | 2,7 |

- **indice linéaire de consommation**=
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements)


| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice linéaire de consommation [m³/km/j] | 104,7 | 112,5 | 118,2 | 116,0 | 120,1 |
| Seuil de rendement [%] | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.


Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE



**Evolution du rendement du réseau**

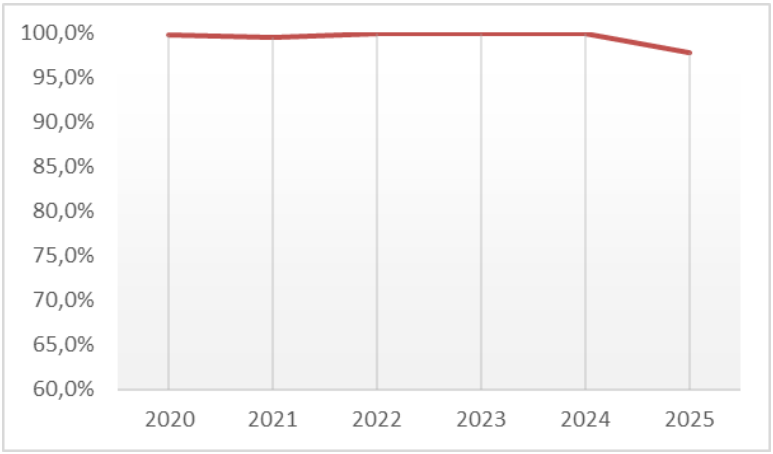


**Evolution de l'indice linéaire des pertes en réseau**

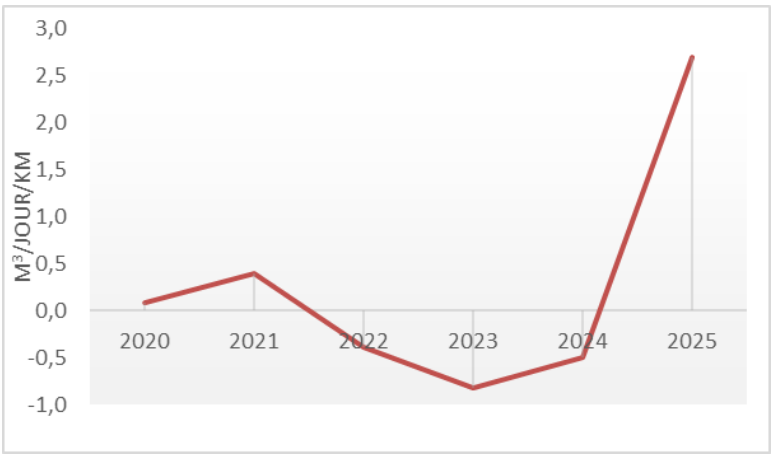


## RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % de renouvellement du réseau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

L'indicateur de performance « Taux moyen de renouvellement des réseaux » [P107.2] est une moyenne sur les 5 dernières années. Sur la période indiquée ci-dessus, **il est égal à 0%.**

**Le linéaire renouvelé en 5 ans est de 0 km.**

Envoyé en préfecture le 15/10/2026
Reçu en préfecture le 15/10/2026
Publié le
ID : 035-253502611-20261001-2026_24-DE

Prix & Qual
service de l'eau pota

SM DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - OUEST 35

# Financement des investissements du service de l'eau potable

## TRAVAUX PAYES AU COURS DE L'EXERCICE

| Objet des travaux | Montant de travaux en € |
|---|---|
| Frais d'études -Mise en service forage F2 Boutratais | 12 632,10 |
| Frais d'études - Recherche eau à Langon | 734,06 |
| Frais d'études - Logiciel comptabilité | 918,00 |
| Langon - Forage F2- Portail et clôture | 3 650,00 |
| Meneu forage - Electrification | 24 752,40 |
| Mobilier | 1 834,85 |
| Constructions en cours - Amélioration des 4 stations- Etudes et maîtrise d'œuvre | 17 242,04 |
| Constructions en cours - Comblement de 5 lagunes - Solde | 9 180,00 |
| **Montant total des travaux payés** | **70 943,45 €** |

## ETAT DE LA DETTE

L'état de la dette au 31 décembre fait apparaître les valeurs suivantes :

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre | 471 183,19 € | 360 316,51 € |
| Remboursements au cours de l'exercice | 129 837,35 € | 124 983,64 € |
| dont en intérêts | 18 970,67 € | 14 116,96 € |
| dont en capital | 110 866,68 € | 110 866,68 € |

## DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital remboursé.

Le SMG Eau 35 remboursant la totalité de l'emprunt, la durée d'extinction de la dette est de 0 an.

## AMORTISSEMENTS REALISES

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant de la dotation aux amortissements | 515 380,65 € | 500 101,65 € | 522 365,41 € | 521 230,48 € | 560 396,42 € |